

Elektriciteitsdossier

Adres van de installatie:

Leugenberg 51, 2030 Antwerpen

De installateur	Voor de erkende controle-instelling	De eigenaar
Naam: Poelmans Nicolas	Naam:	Naam: Poelmans - Pyl
Handtekening	Handtekening	Handtekening
	AIB - VINCOTTE BELGIUM 18 MAART 2005 STAN JASPERS (0208)	
Datum: 18 MAART 2005	Datum: 18 MAART 2005	Datum: 18 MAART 2005

Aantal pagina's eendraadschema: 3

Aantal bijlagen situatietekening: 7

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☒
☐

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>P002020706 ANT 1</u>
Naam, Voornaam: <u>IDEW</u>	Lid nr:
BTW nr: <u>010/00225990-75</u>	Installatie: Naam: <u>POELMANS - Pyl.</u>
of identiteitskaartnr: <u>010/00225990-75</u>	Adres: <u>LEUGENBERG 51</u>
Stroomleverancier:	<u>2030 ANTWERPEN</u>
Meter nr: stand:	Datum onderzoek: <u>180305</u>
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
	Naam, Voornaam: <u>ide</u>
	Adres:
	Aanvrager: <u>IDEW</u>

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: AUTOMATISCH

Omschrijving aansluiting: Kabeltype: Doorsnede: x mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 21

Type aardelektrode: IE4 Spreidingsweerstand: 14 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>ide</u>	<u>Poelmans</u>	<u>ide</u>

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

ide

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - (~~niet~~) - gelood.

De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 180330 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:

DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)


ide

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

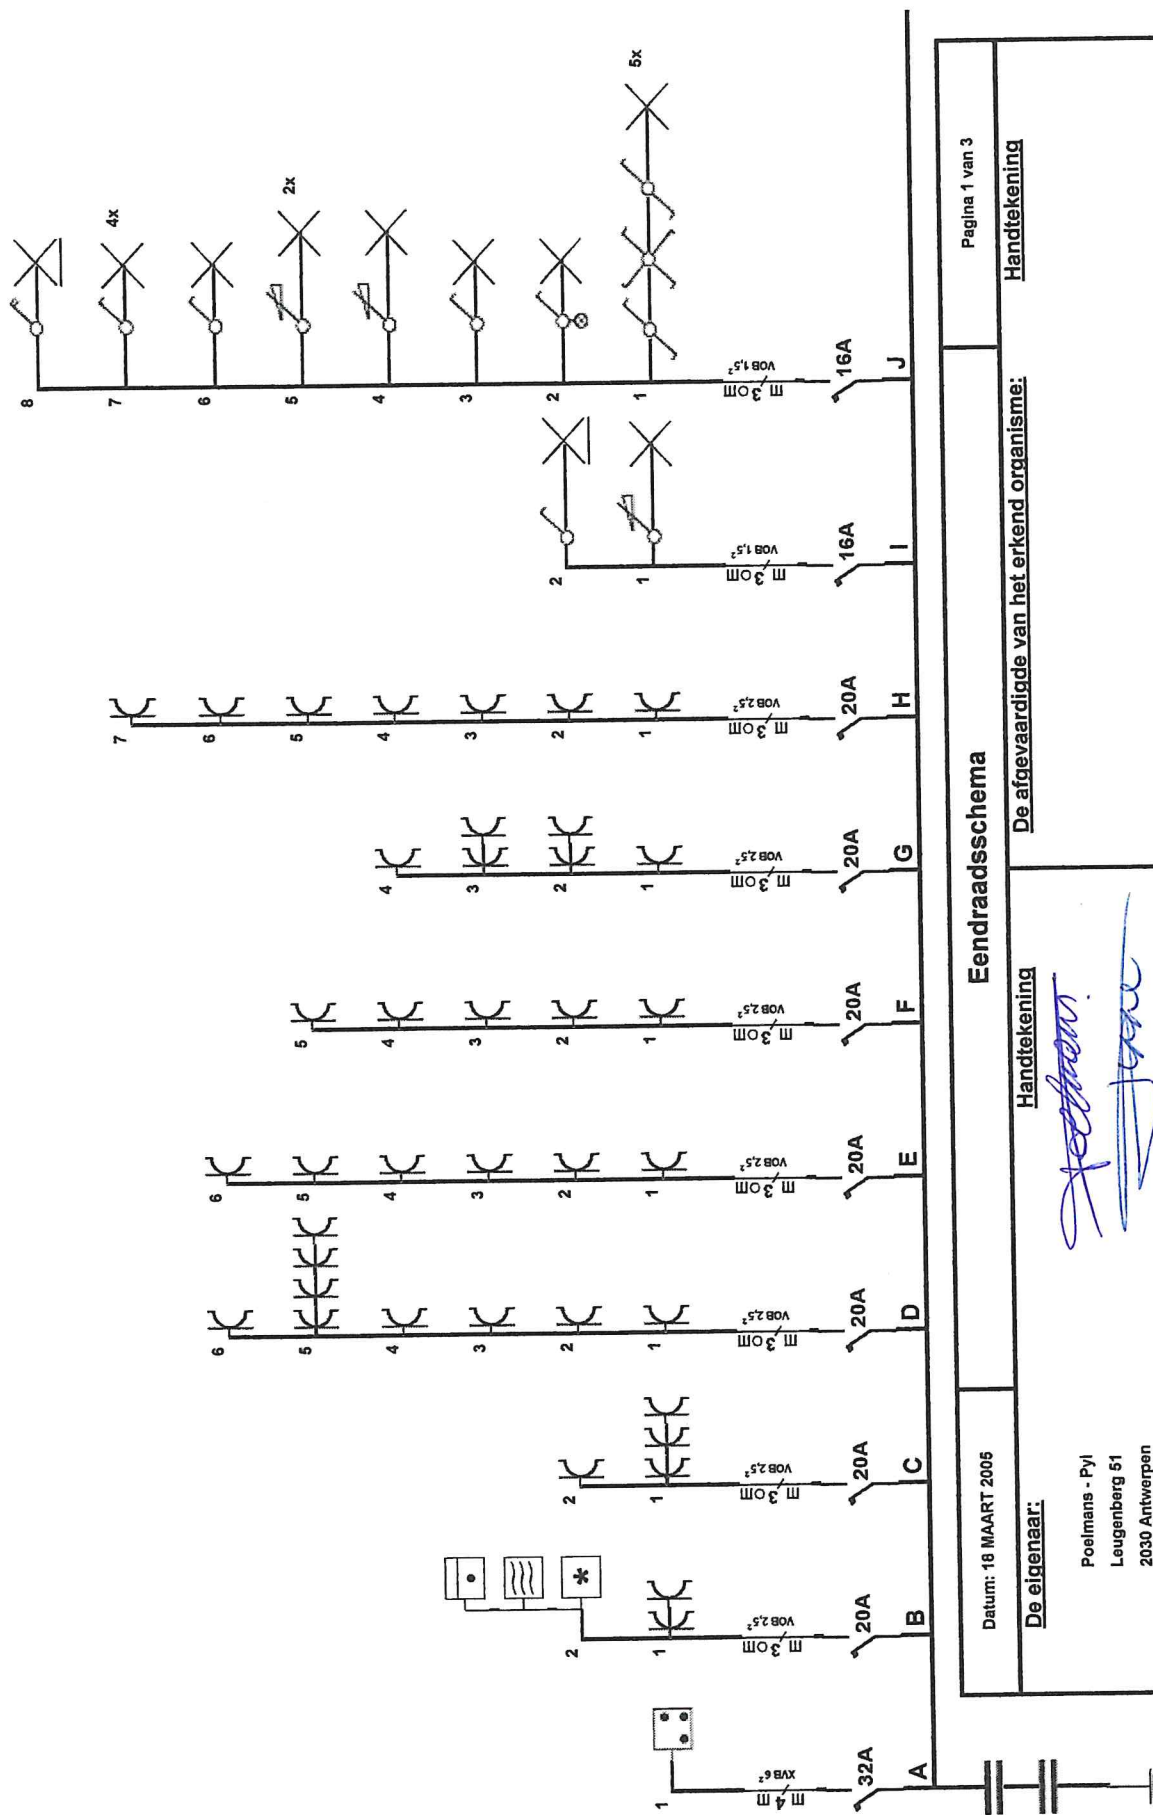

Eendraadsschema

Handtekening

De afgevaardigde van het erkend organisme:

Handtekening


De eigenaar:

Handwritten signature


Poelmans - Pyl
Leuvenberg 51
2030 Antwerpen


Datum: 18 MAART 2005

Datum: 18 MAART 2005		Eendraadsschema		Pagina 2 van 3
De eigenaar:		Handtekening		De afgevaardigde van het erkend organisme: <u>Handtekening</u>
Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen		 		

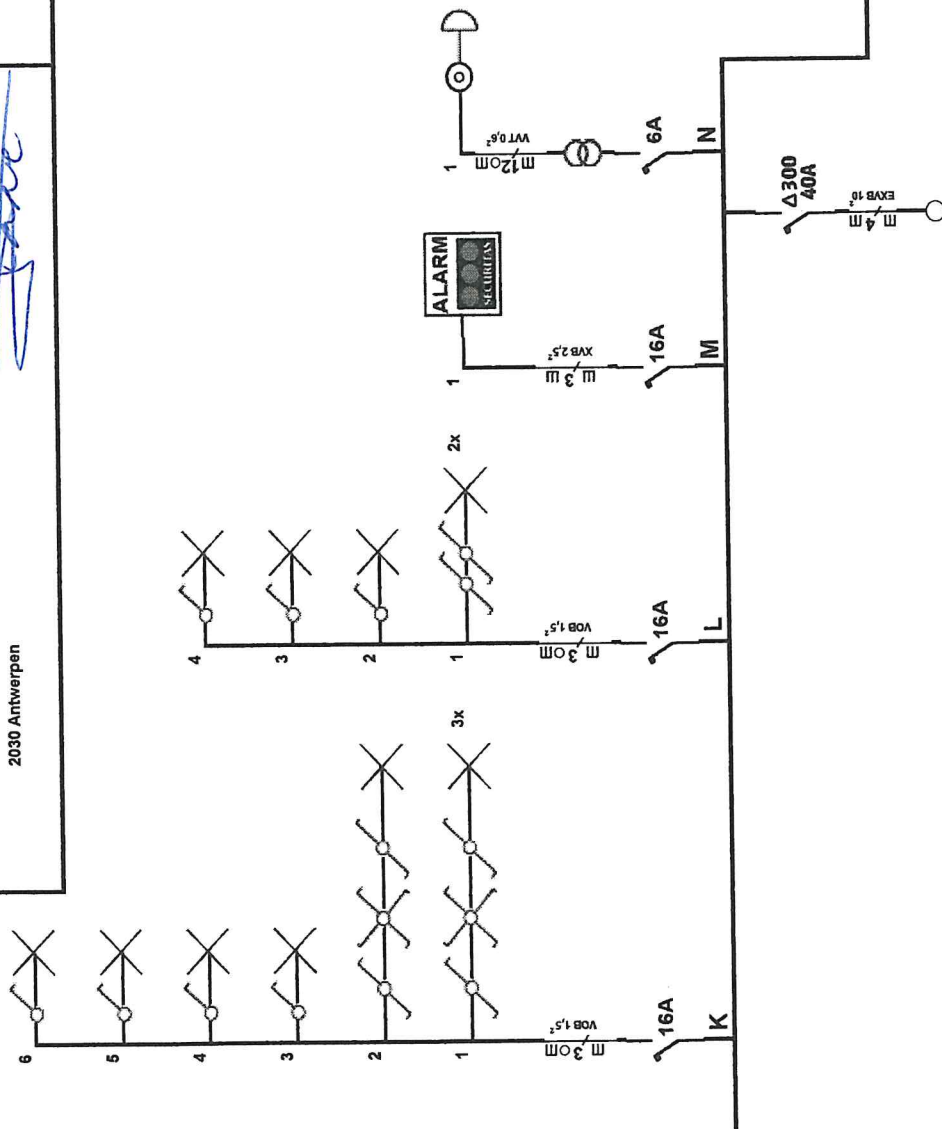


Datum: 18 MAART 2005	Eendraadsschema		Pagina 3 van 3
<u>De eigenaar:</u> Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	<u>Handtekening</u> 	<u>De afgevaardigde van het erkend organisme:</u> <u>Handtekening</u>	

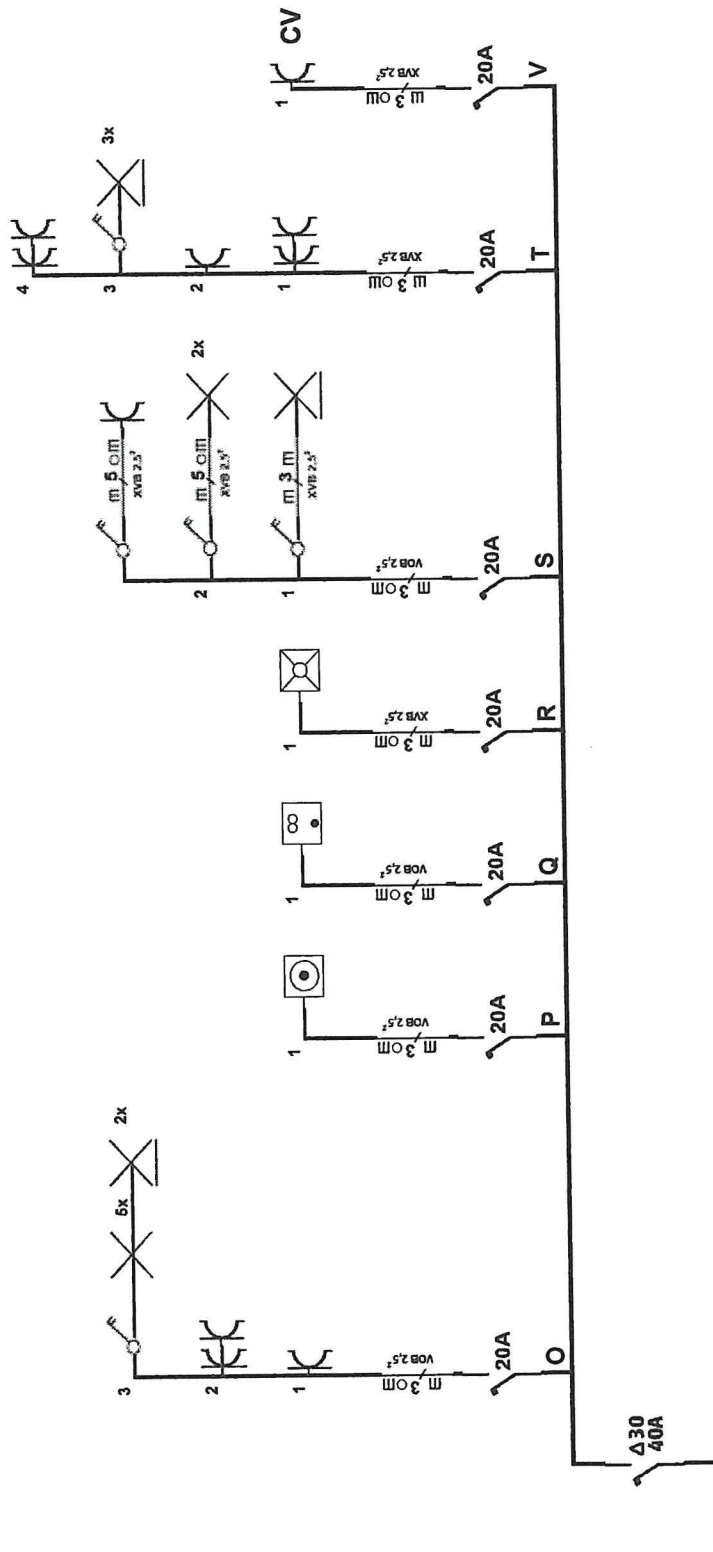


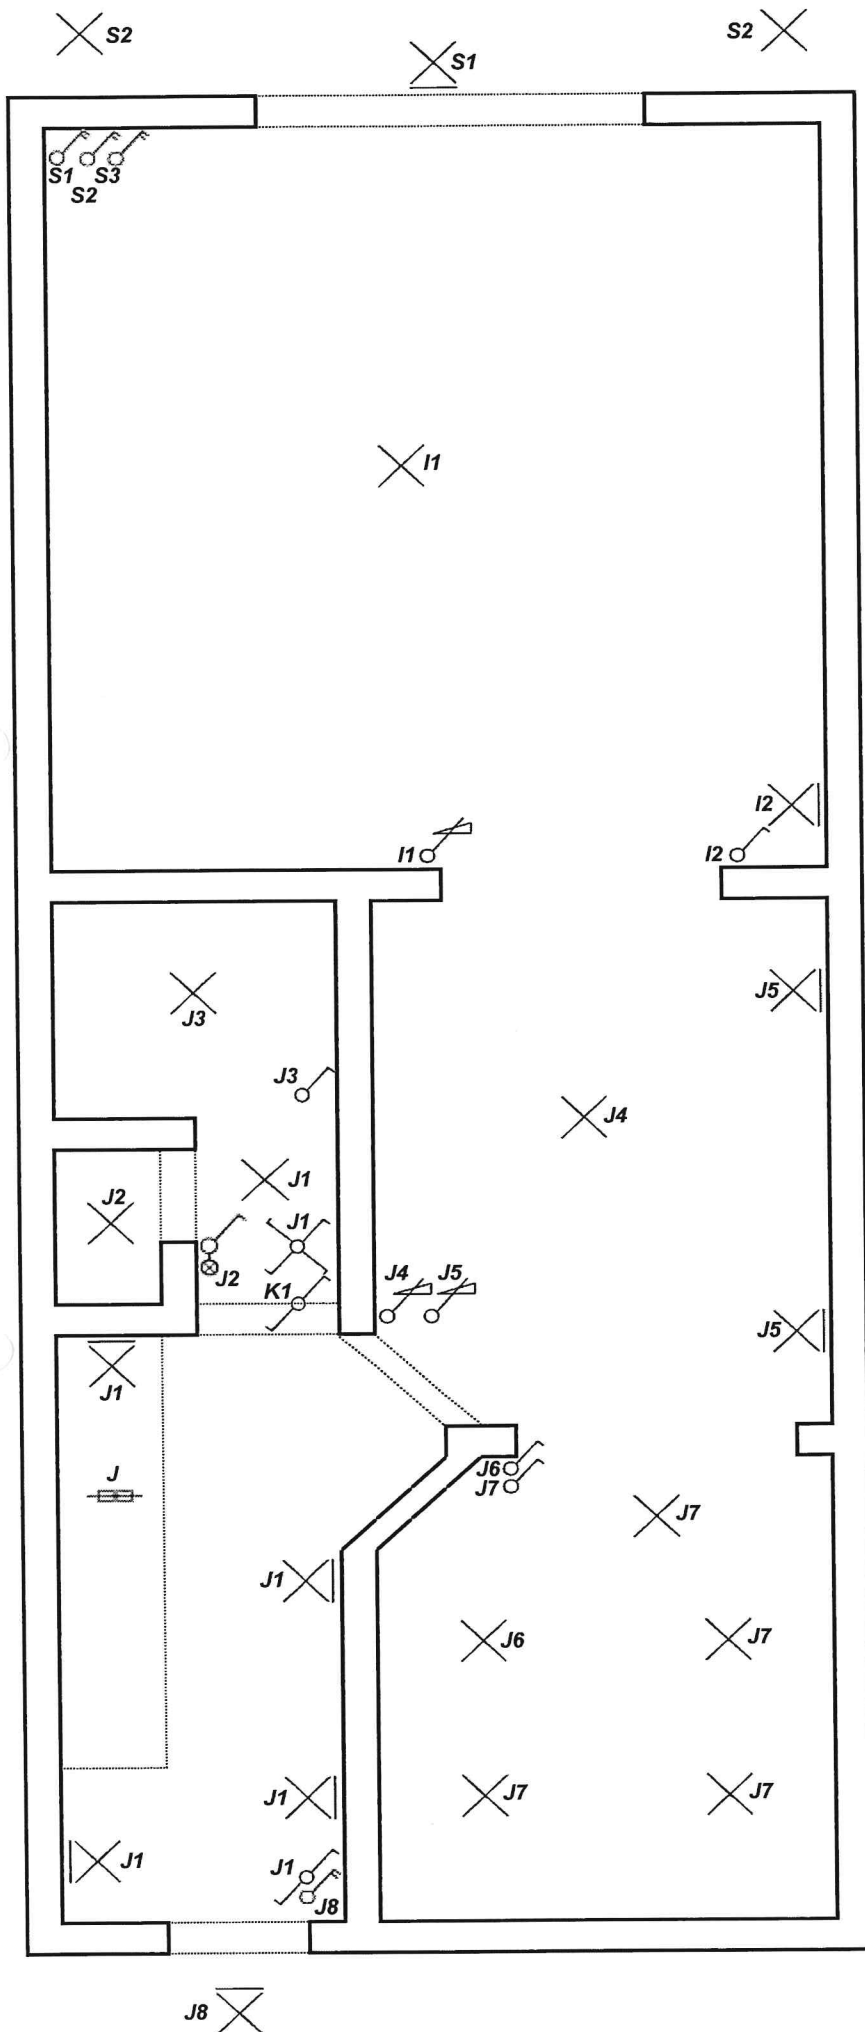


Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema verlichting gelijkvloers		Bijlage 1 van 7
De eigenaar: Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	Handtekening  		
De afgevaardigde van het erkend organisme: <u>Handtekening</u>			

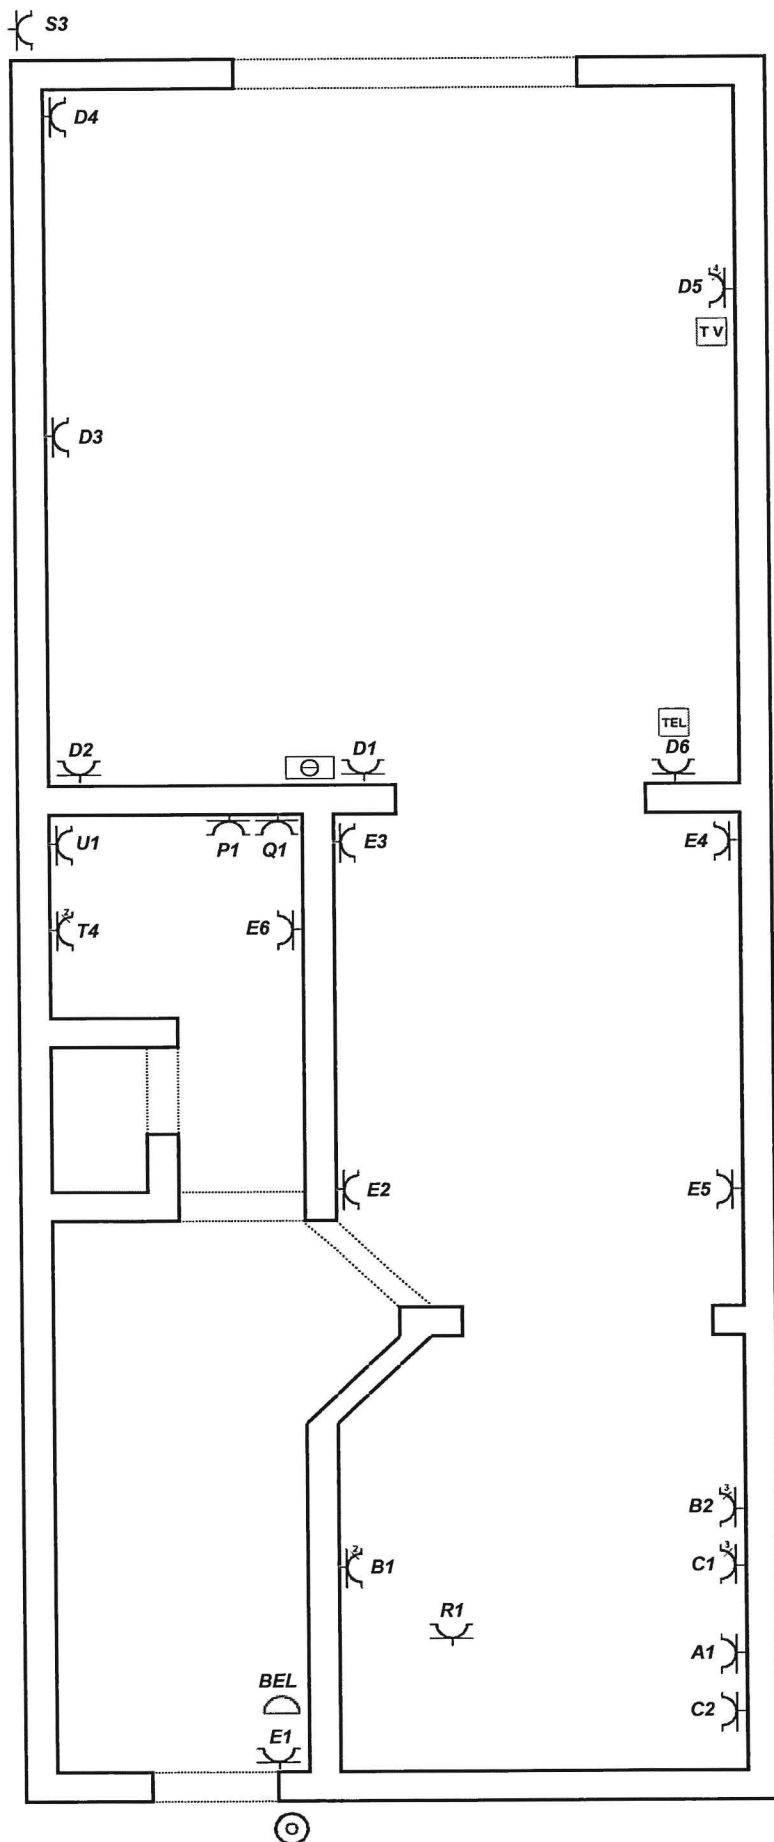


Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema verlichting gelijkvloers		Bijlage 2 van 7
De eigenaar: Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	Handtekening  		De afgevaardigde van het erkend organisme: Handtekening

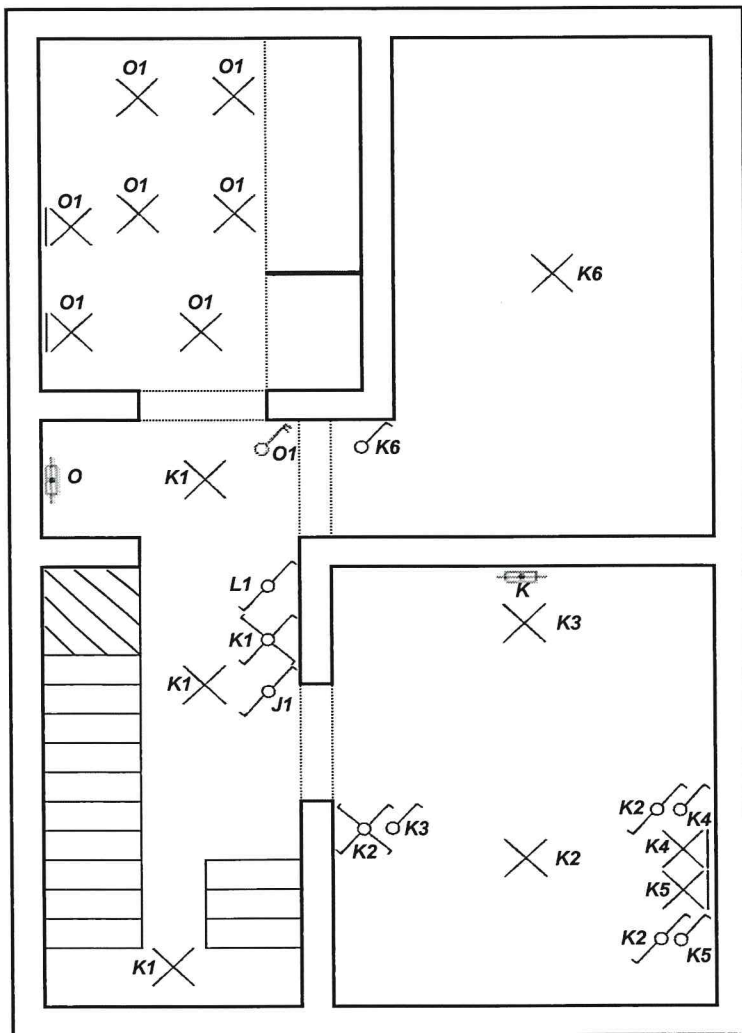


Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema verlichting gelijkvloers		Bijlage 3 van 7
De eigenaar:	Handtekening	Handtekening	
Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	 		
De afgevaardigde van het erkend organisme:			

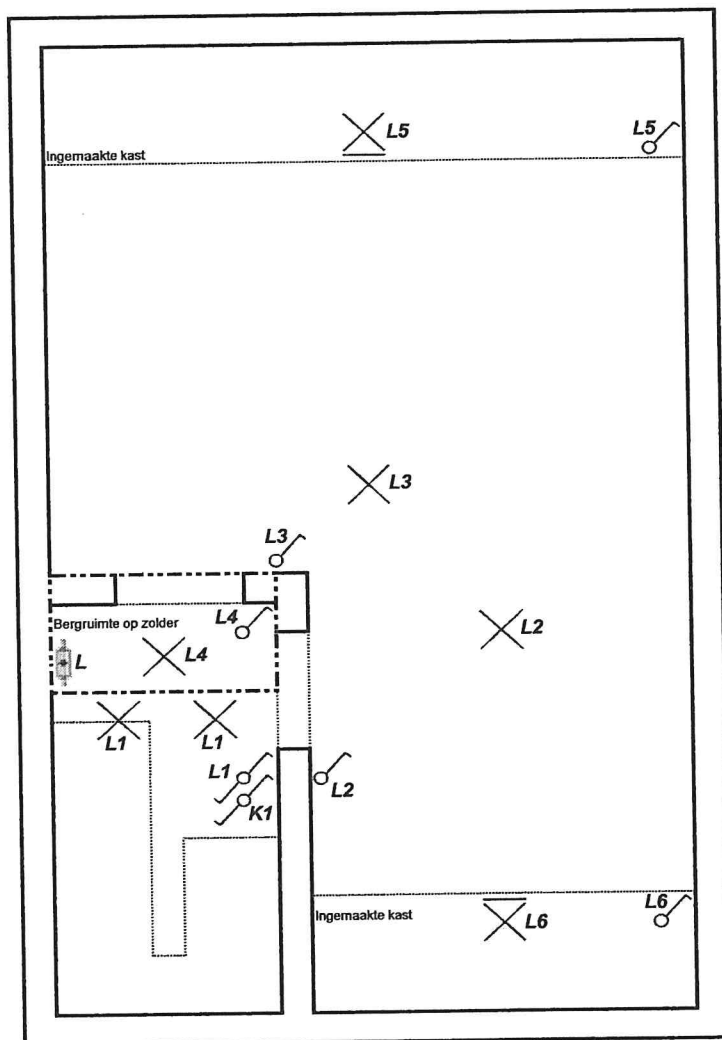

Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema verlichting gelijkvloers		Bijlage 5 van 7
De eigenaar: Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	Handtekening  	De afgevaardigde van het erkend organisme: Handtekening	

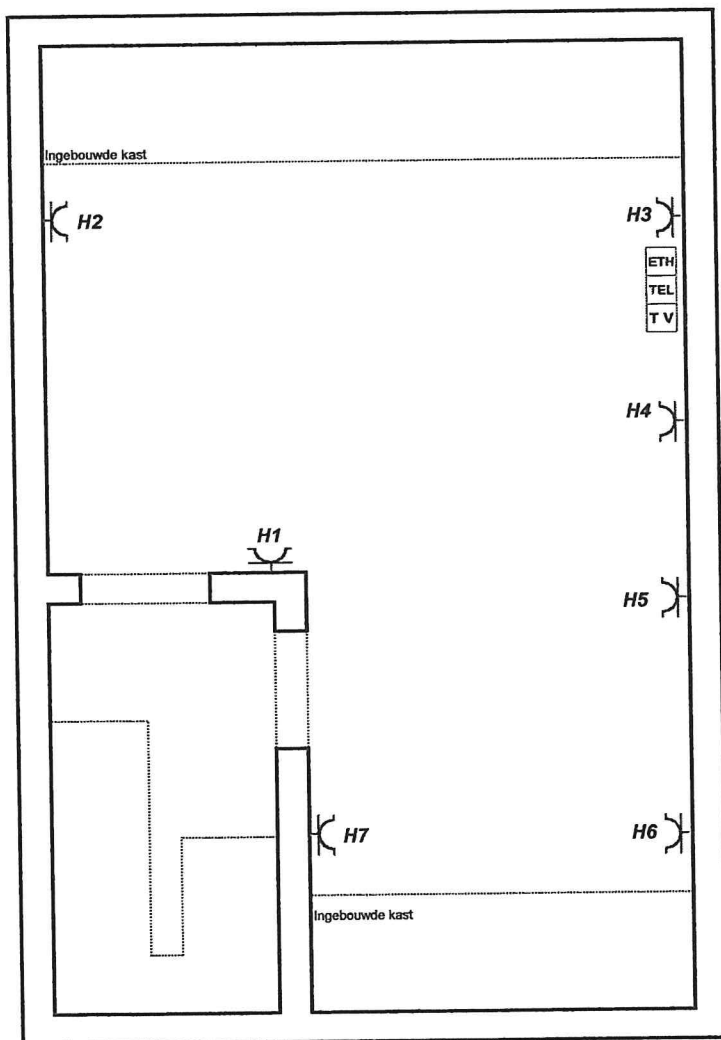

Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema verlichting gelijkvloers		Bijlage 6 van 7
De eigenaar: Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	Handtekening  	De afgevaardigde van het erkend organisme: Handtekening	

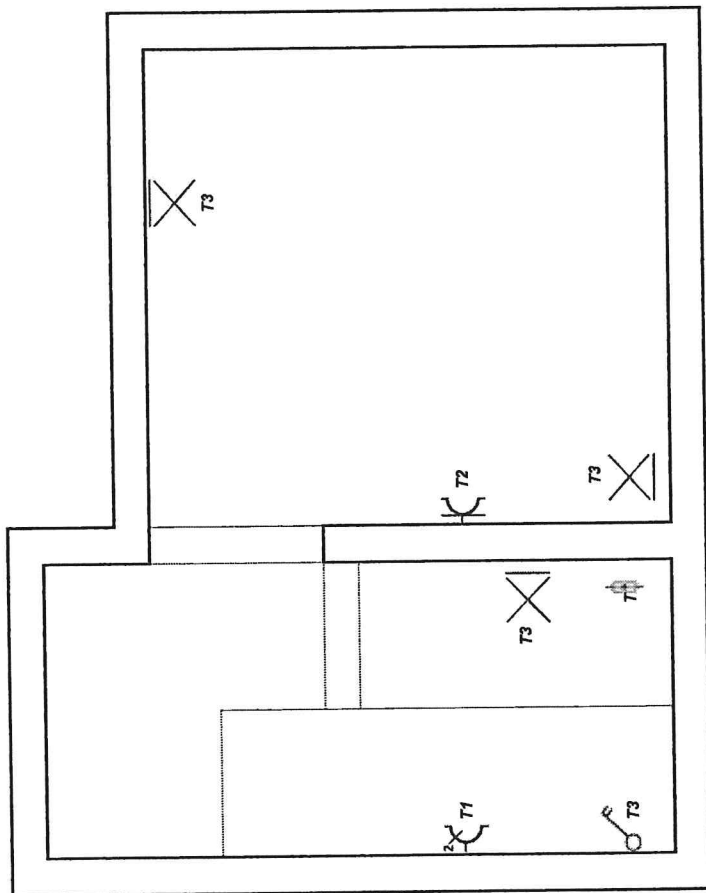

Datum: 18 MAART 2005	Situatieschema kelder		Bijlage 7 van 7
De eigenaar: Poelmans - Pyl Leugenberg 51 2030 Antwerpen	Handtekening  	De afgevaardigde van het erkend organisme: Handtekening	

40A	32A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A
Hoofd-differentiëel 300mA	KOOKPLAAT	Stop- contacten KEUKEN 1	Stop- contacten KEUKEN 2	Stop- contacten LIVING	Sopt- contacten EETKAMER + GANG GLV	Stop- contacten GROTE SLPKAMER	Stop- contacten KLEINE SLPKAMER + Gang	Stop- contacten ZOLDER
	A	B	C	D	E	F	G	H

16A	16A	16A	16A	16A	6A	TRAFO		
Verlichting LIVING	Verlichting EETKAMER + GANG GLV + Keuken	Verlichting 1STE VERDIEP	Verlichting ZOLDER	ALARM	DEURBEL	DEURBEL		
I	J	K	L	M	N			

40A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	20A	
Bijkomende differentiëel 30mA	BADKAMER GEMENGDE KRING	WAS - MACHINE	DROOGKAST	AFWAS - MACHINE	GEMENGDE KRING BUITEN	GEMENGDE KRING KELDER + Stopcontact zekeringbord	CENTRALE VERWAR- MING	
	O	P	Q	R	S	T	U	

230V MONO